



§ 9 (1) 4.

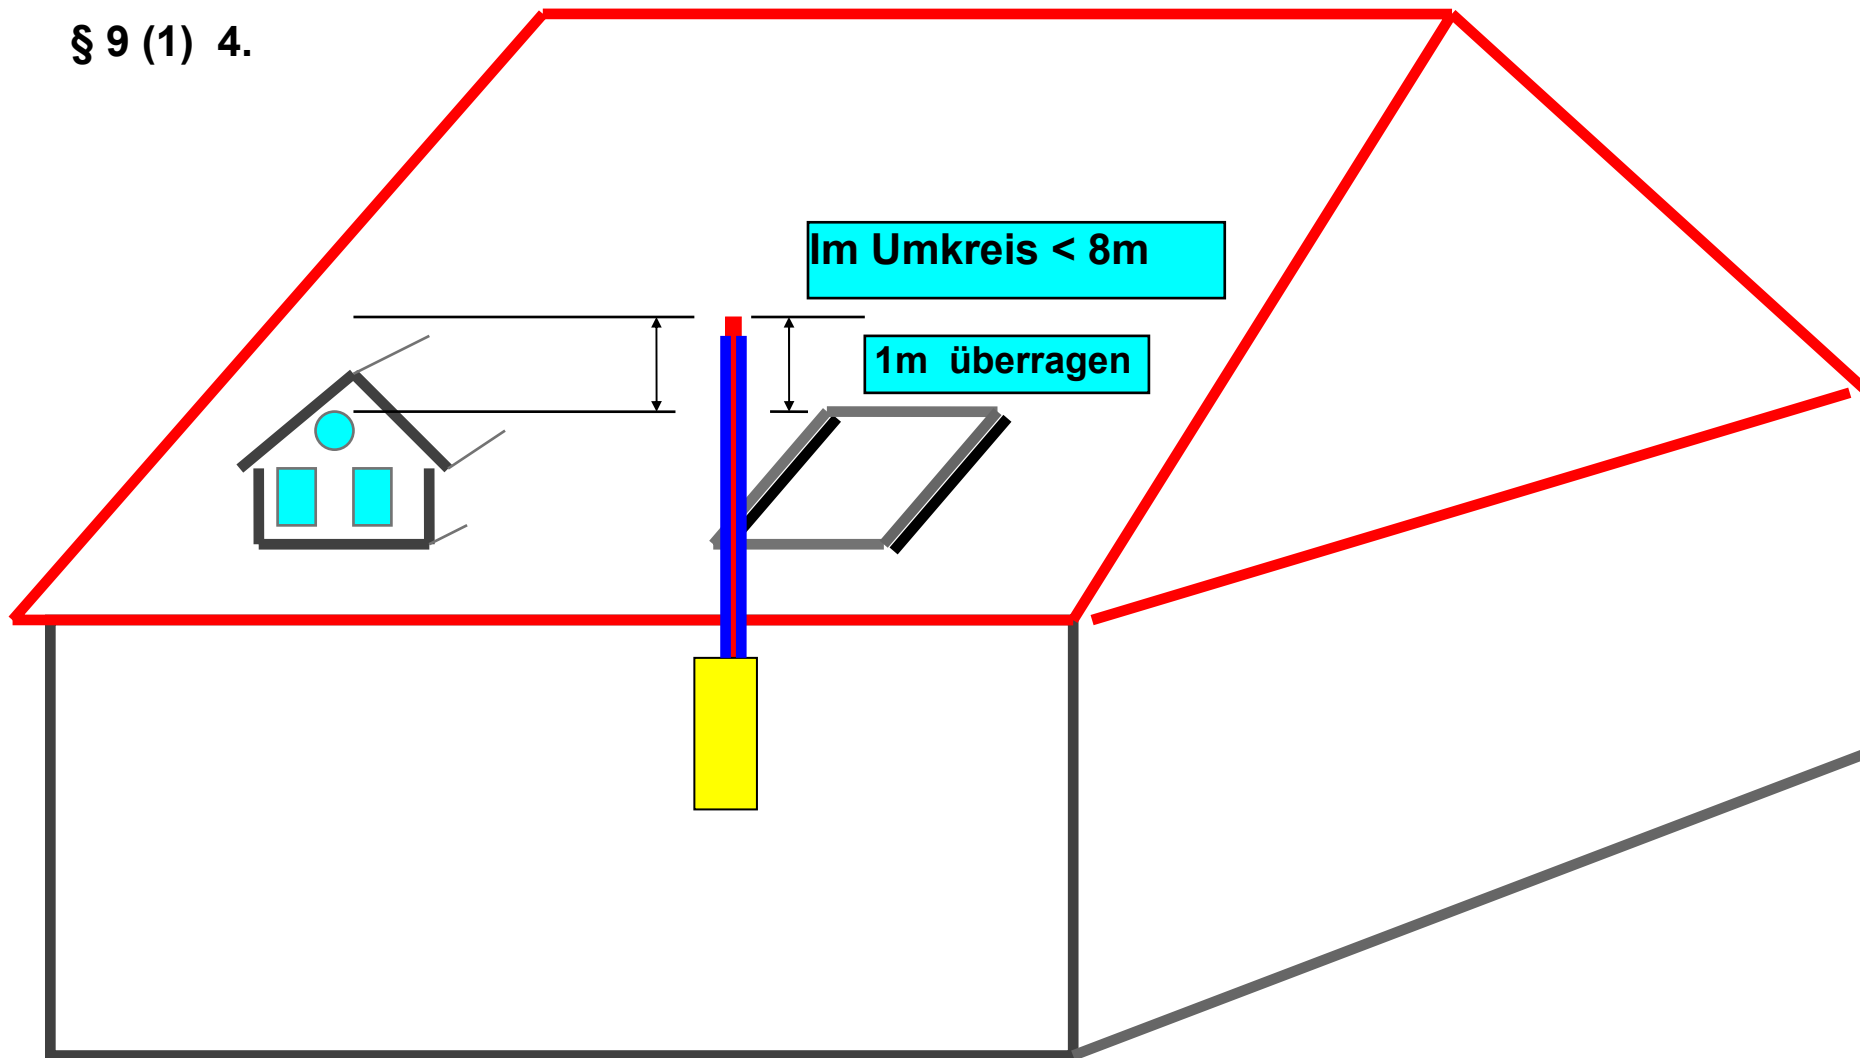

§ 9 (1) Die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1m überragen in einem Umkreis von **15 m** bei **Feuerstätten für feste Brennstoffe** mit einer Gesamtnennwärmeleistung bis 50 kW; der Umkreis vergrößert sich um 2 m je weitere angefangene 50 kW bis auf höchstens 40 m.

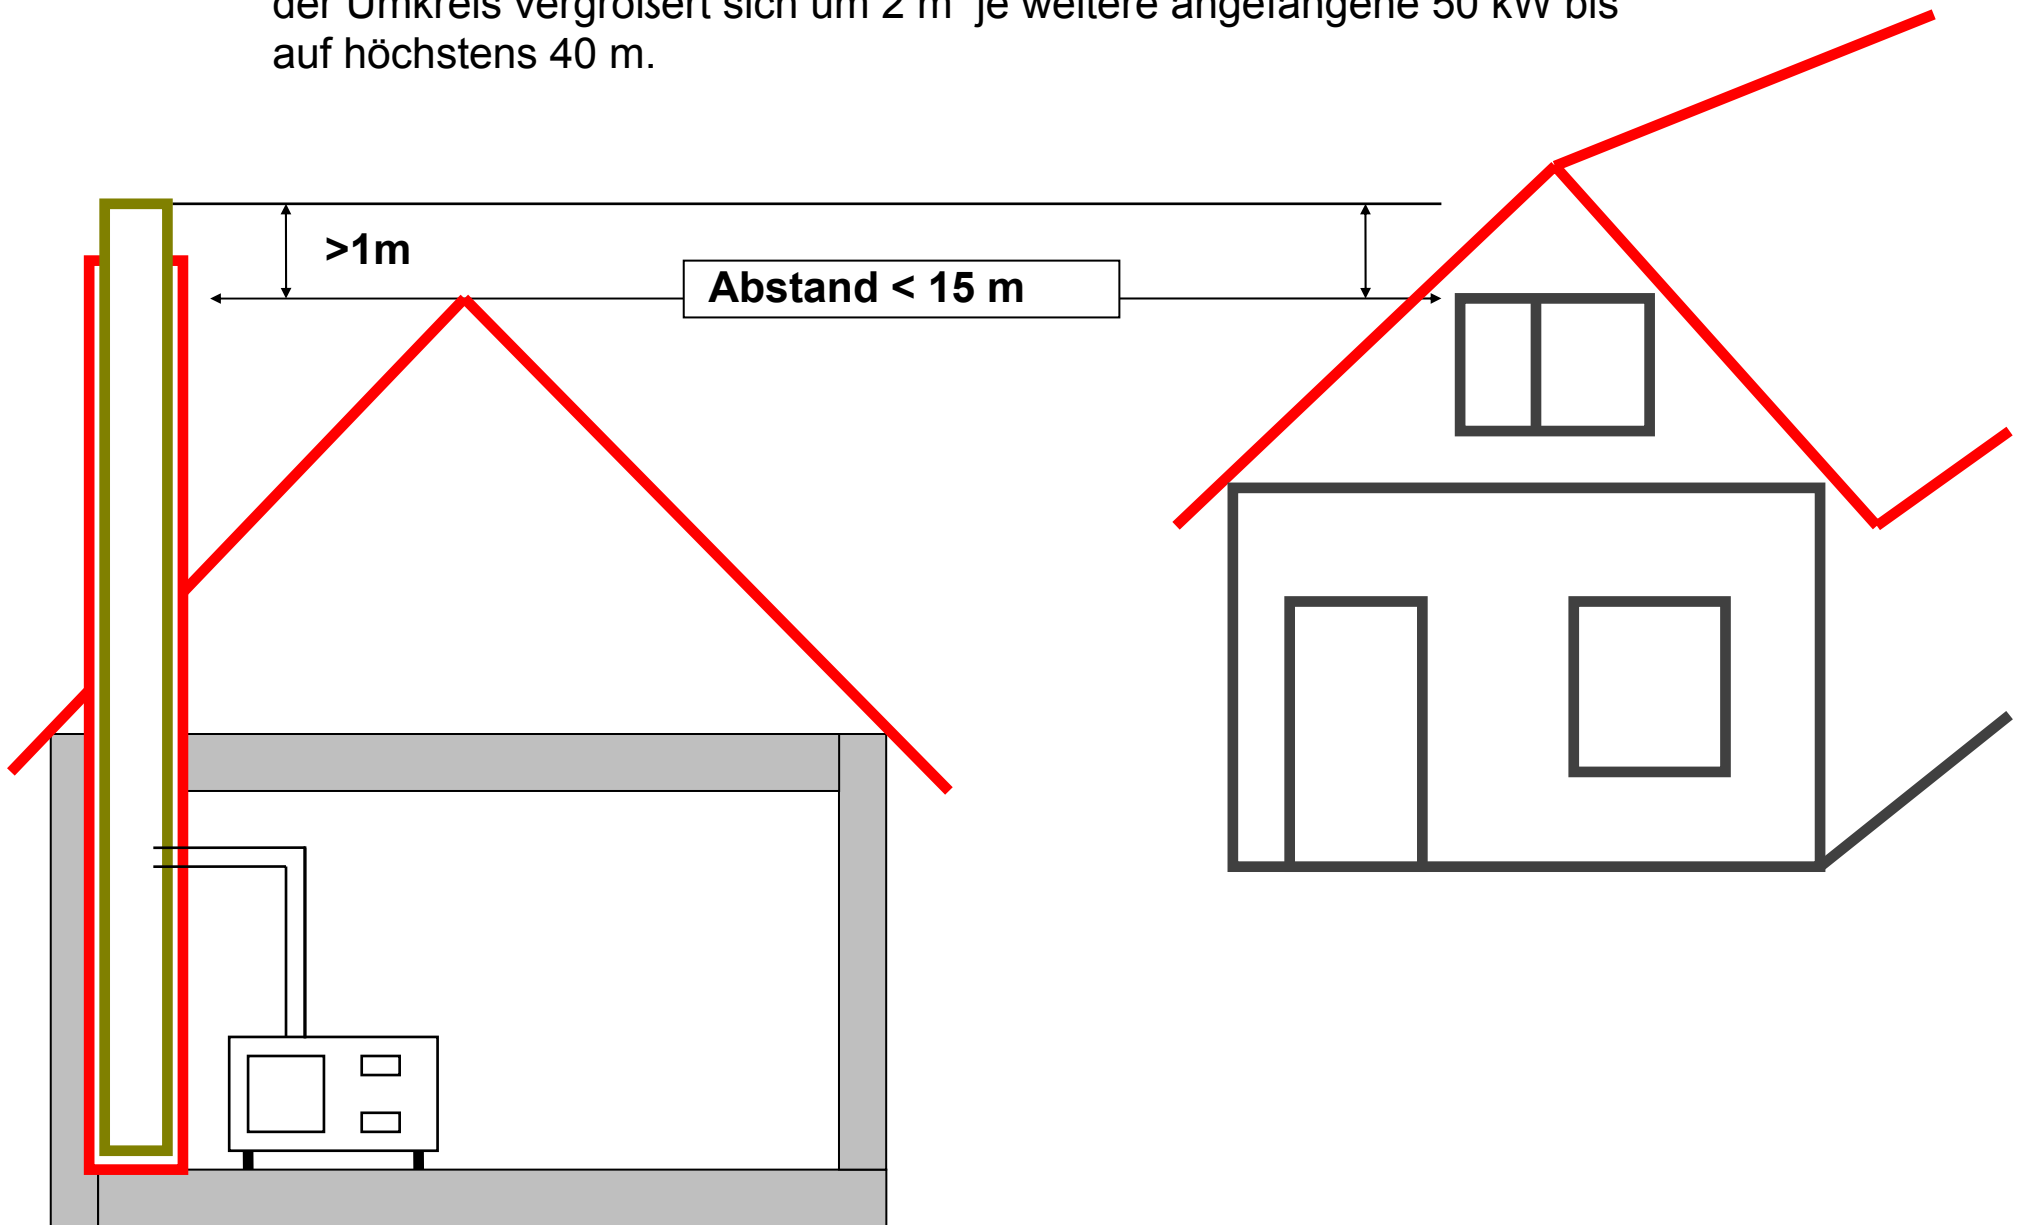

§ 9 (1) Die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1m überragen in einem Umkreis von **8m** bei **Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe** mit einer Gesamtnennwärmeleistung bis 50 kW; der Umkreis vergrößert sich um 1 m je weitere angefangene 50 kW bis auf höchstens 40 m.

